
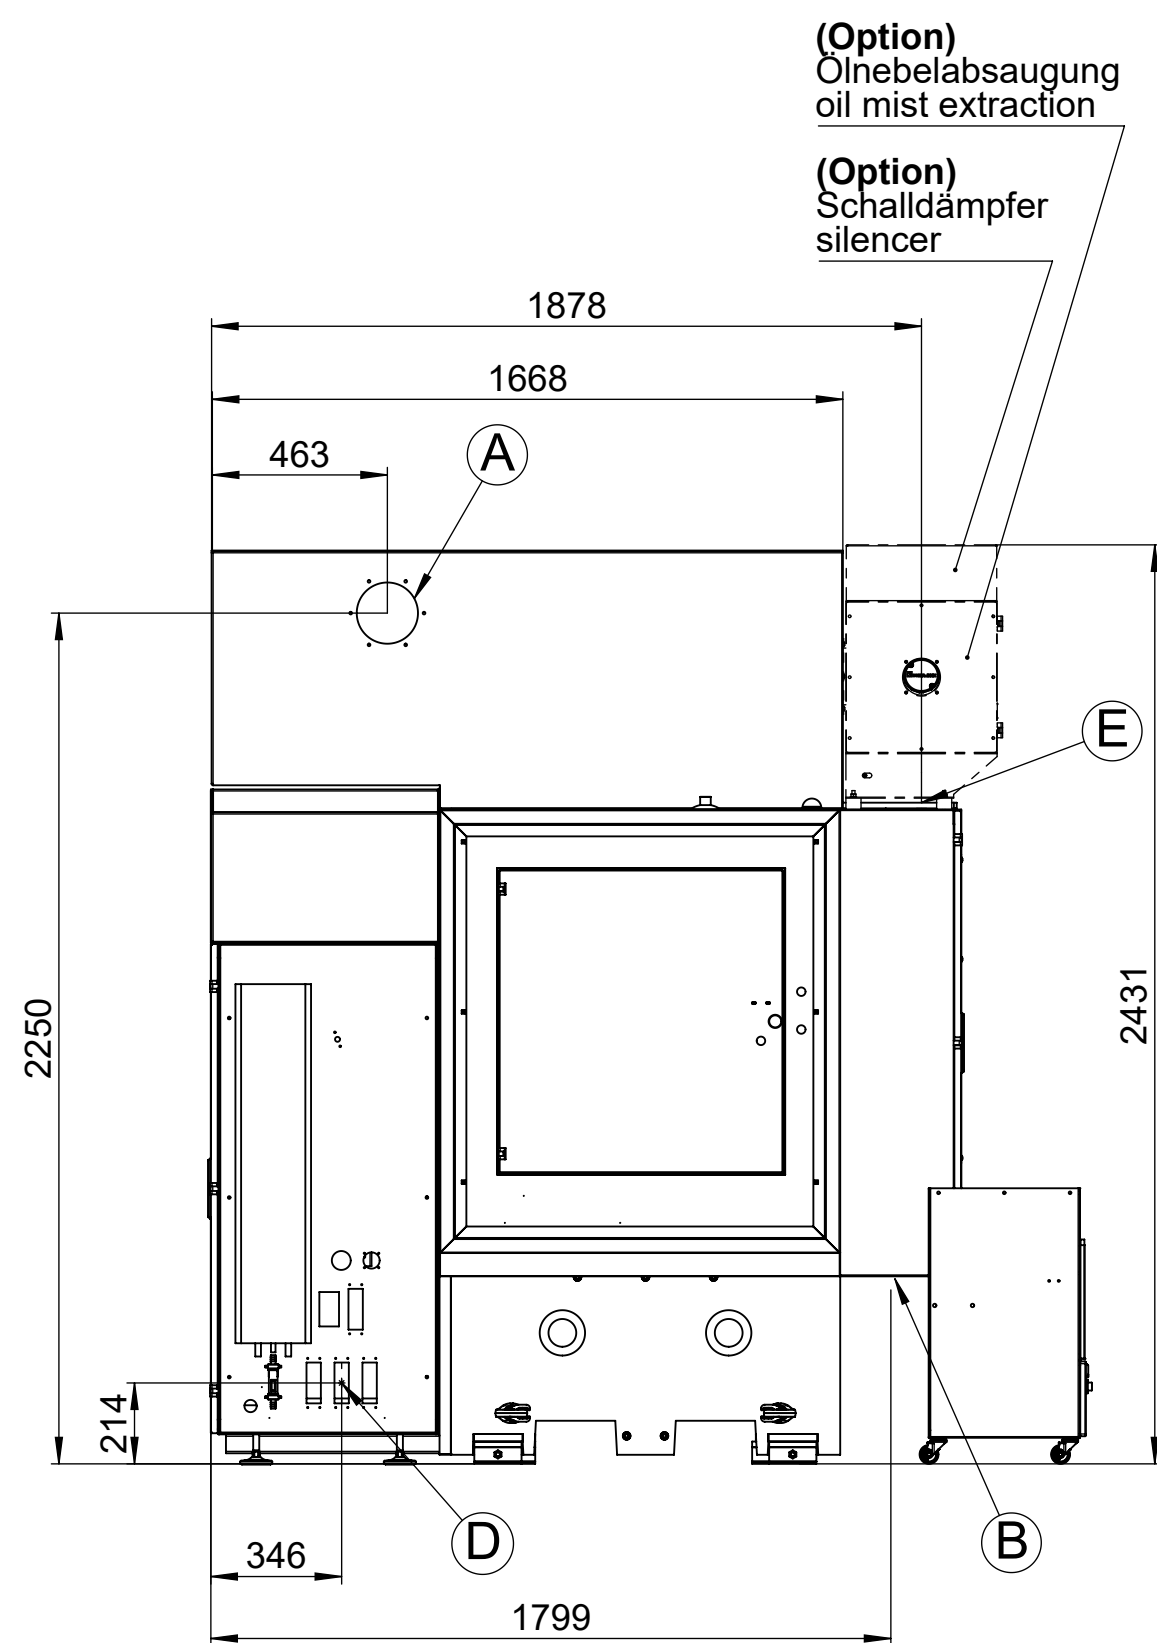
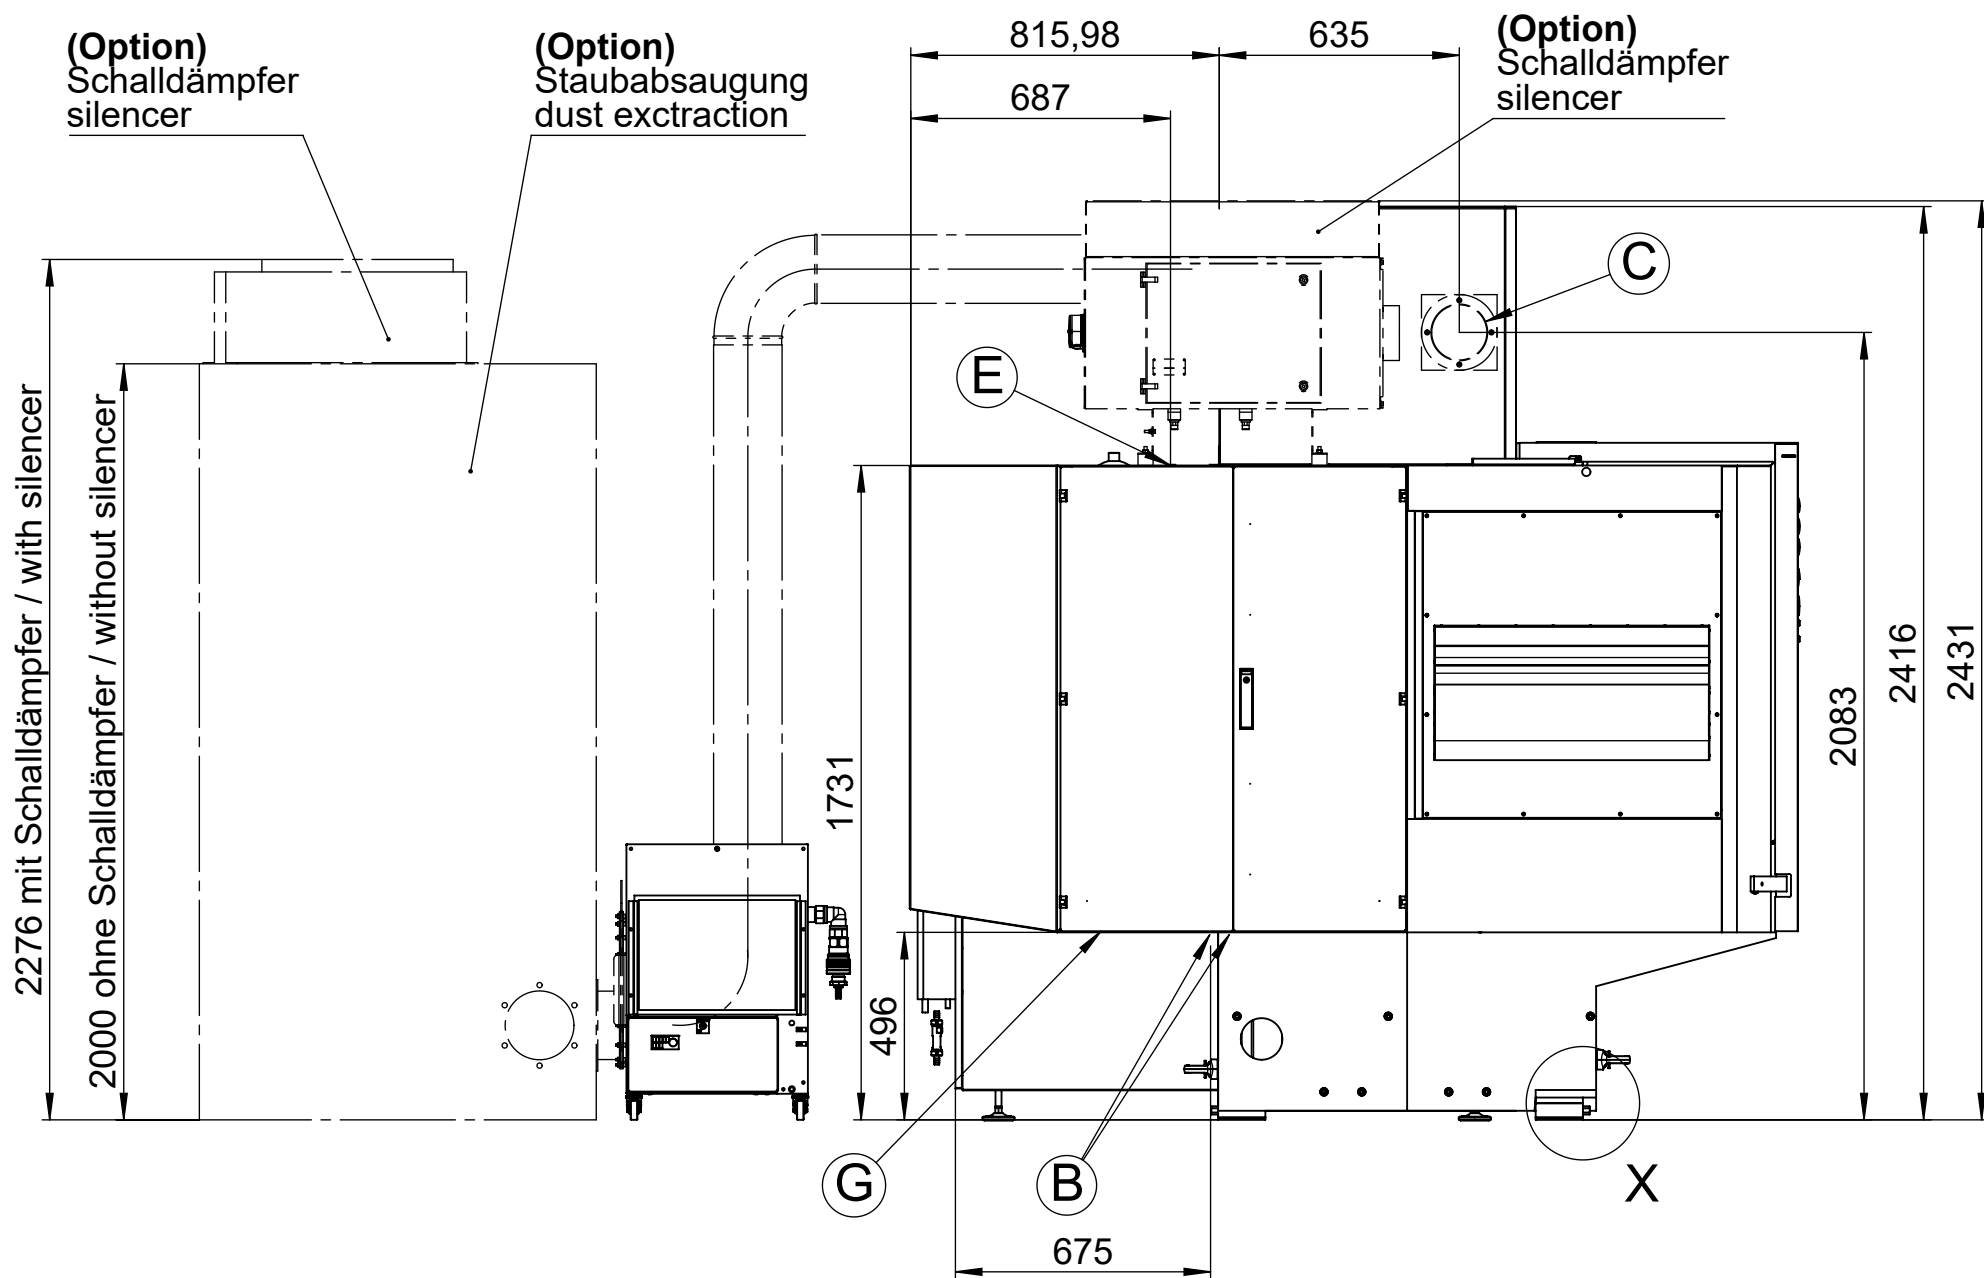
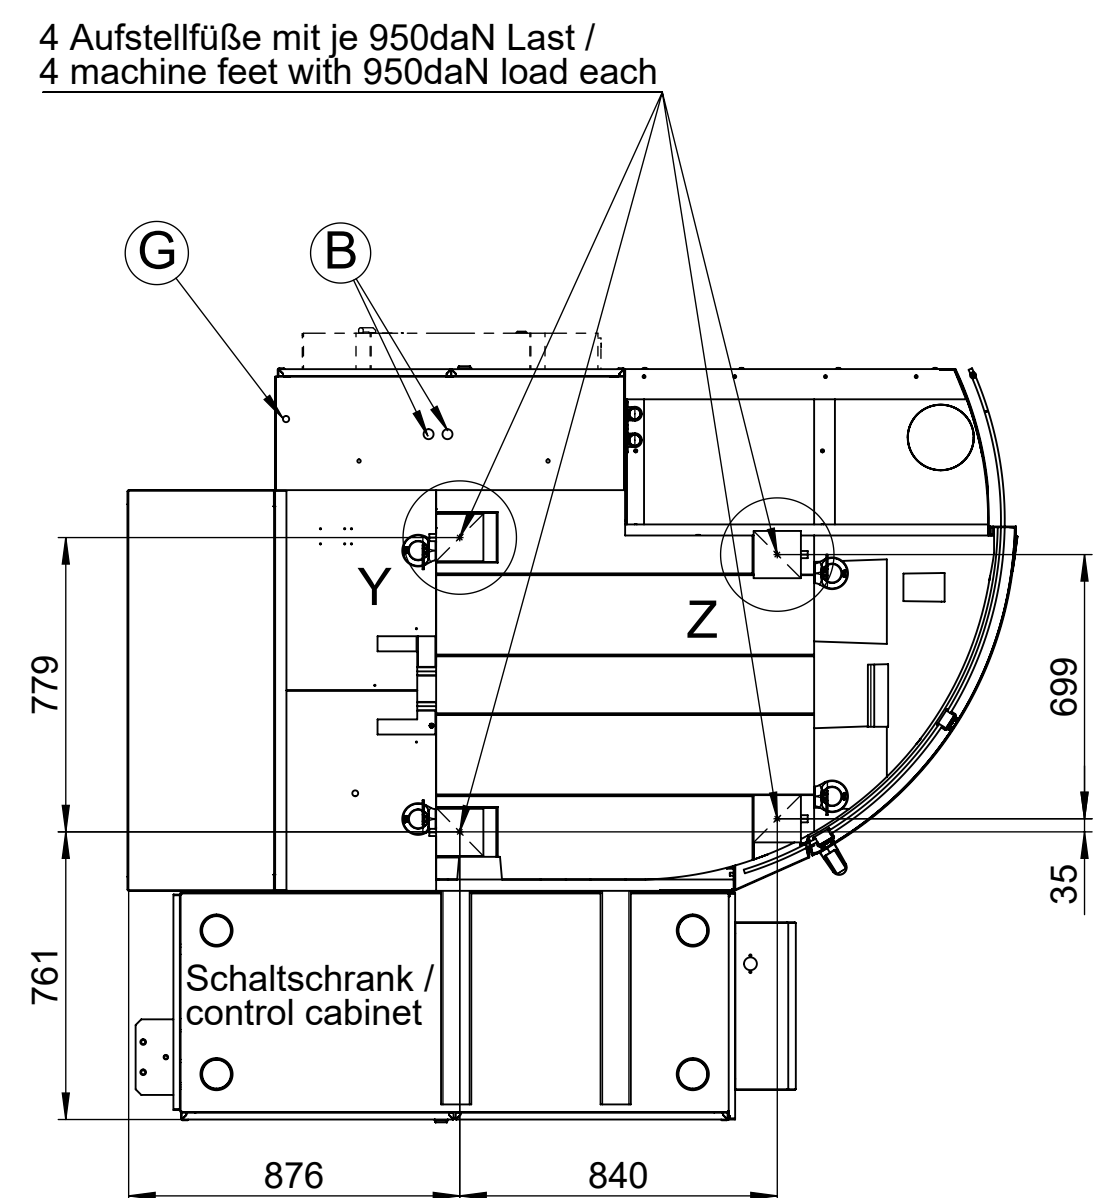
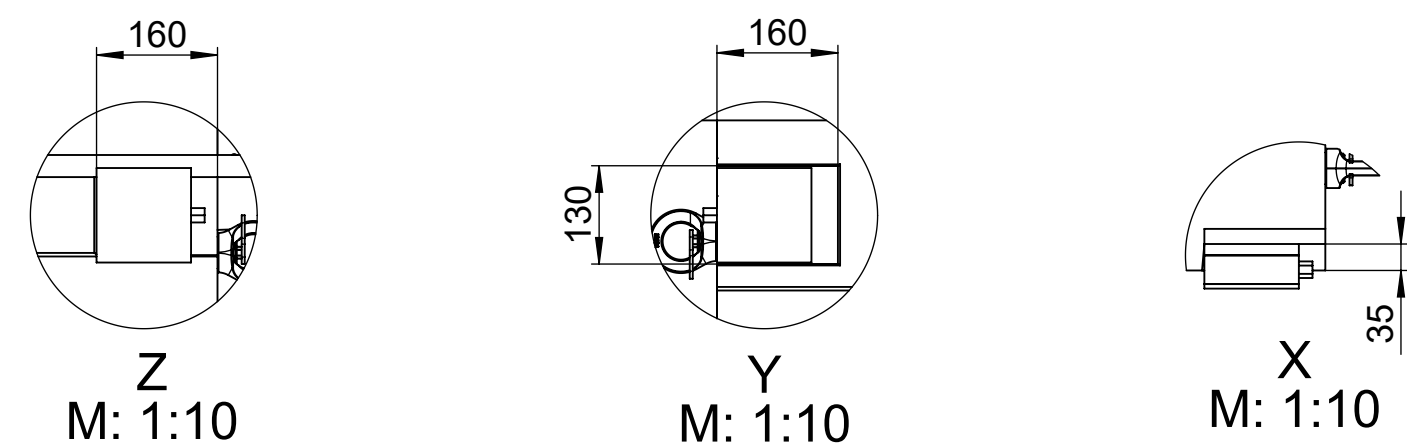


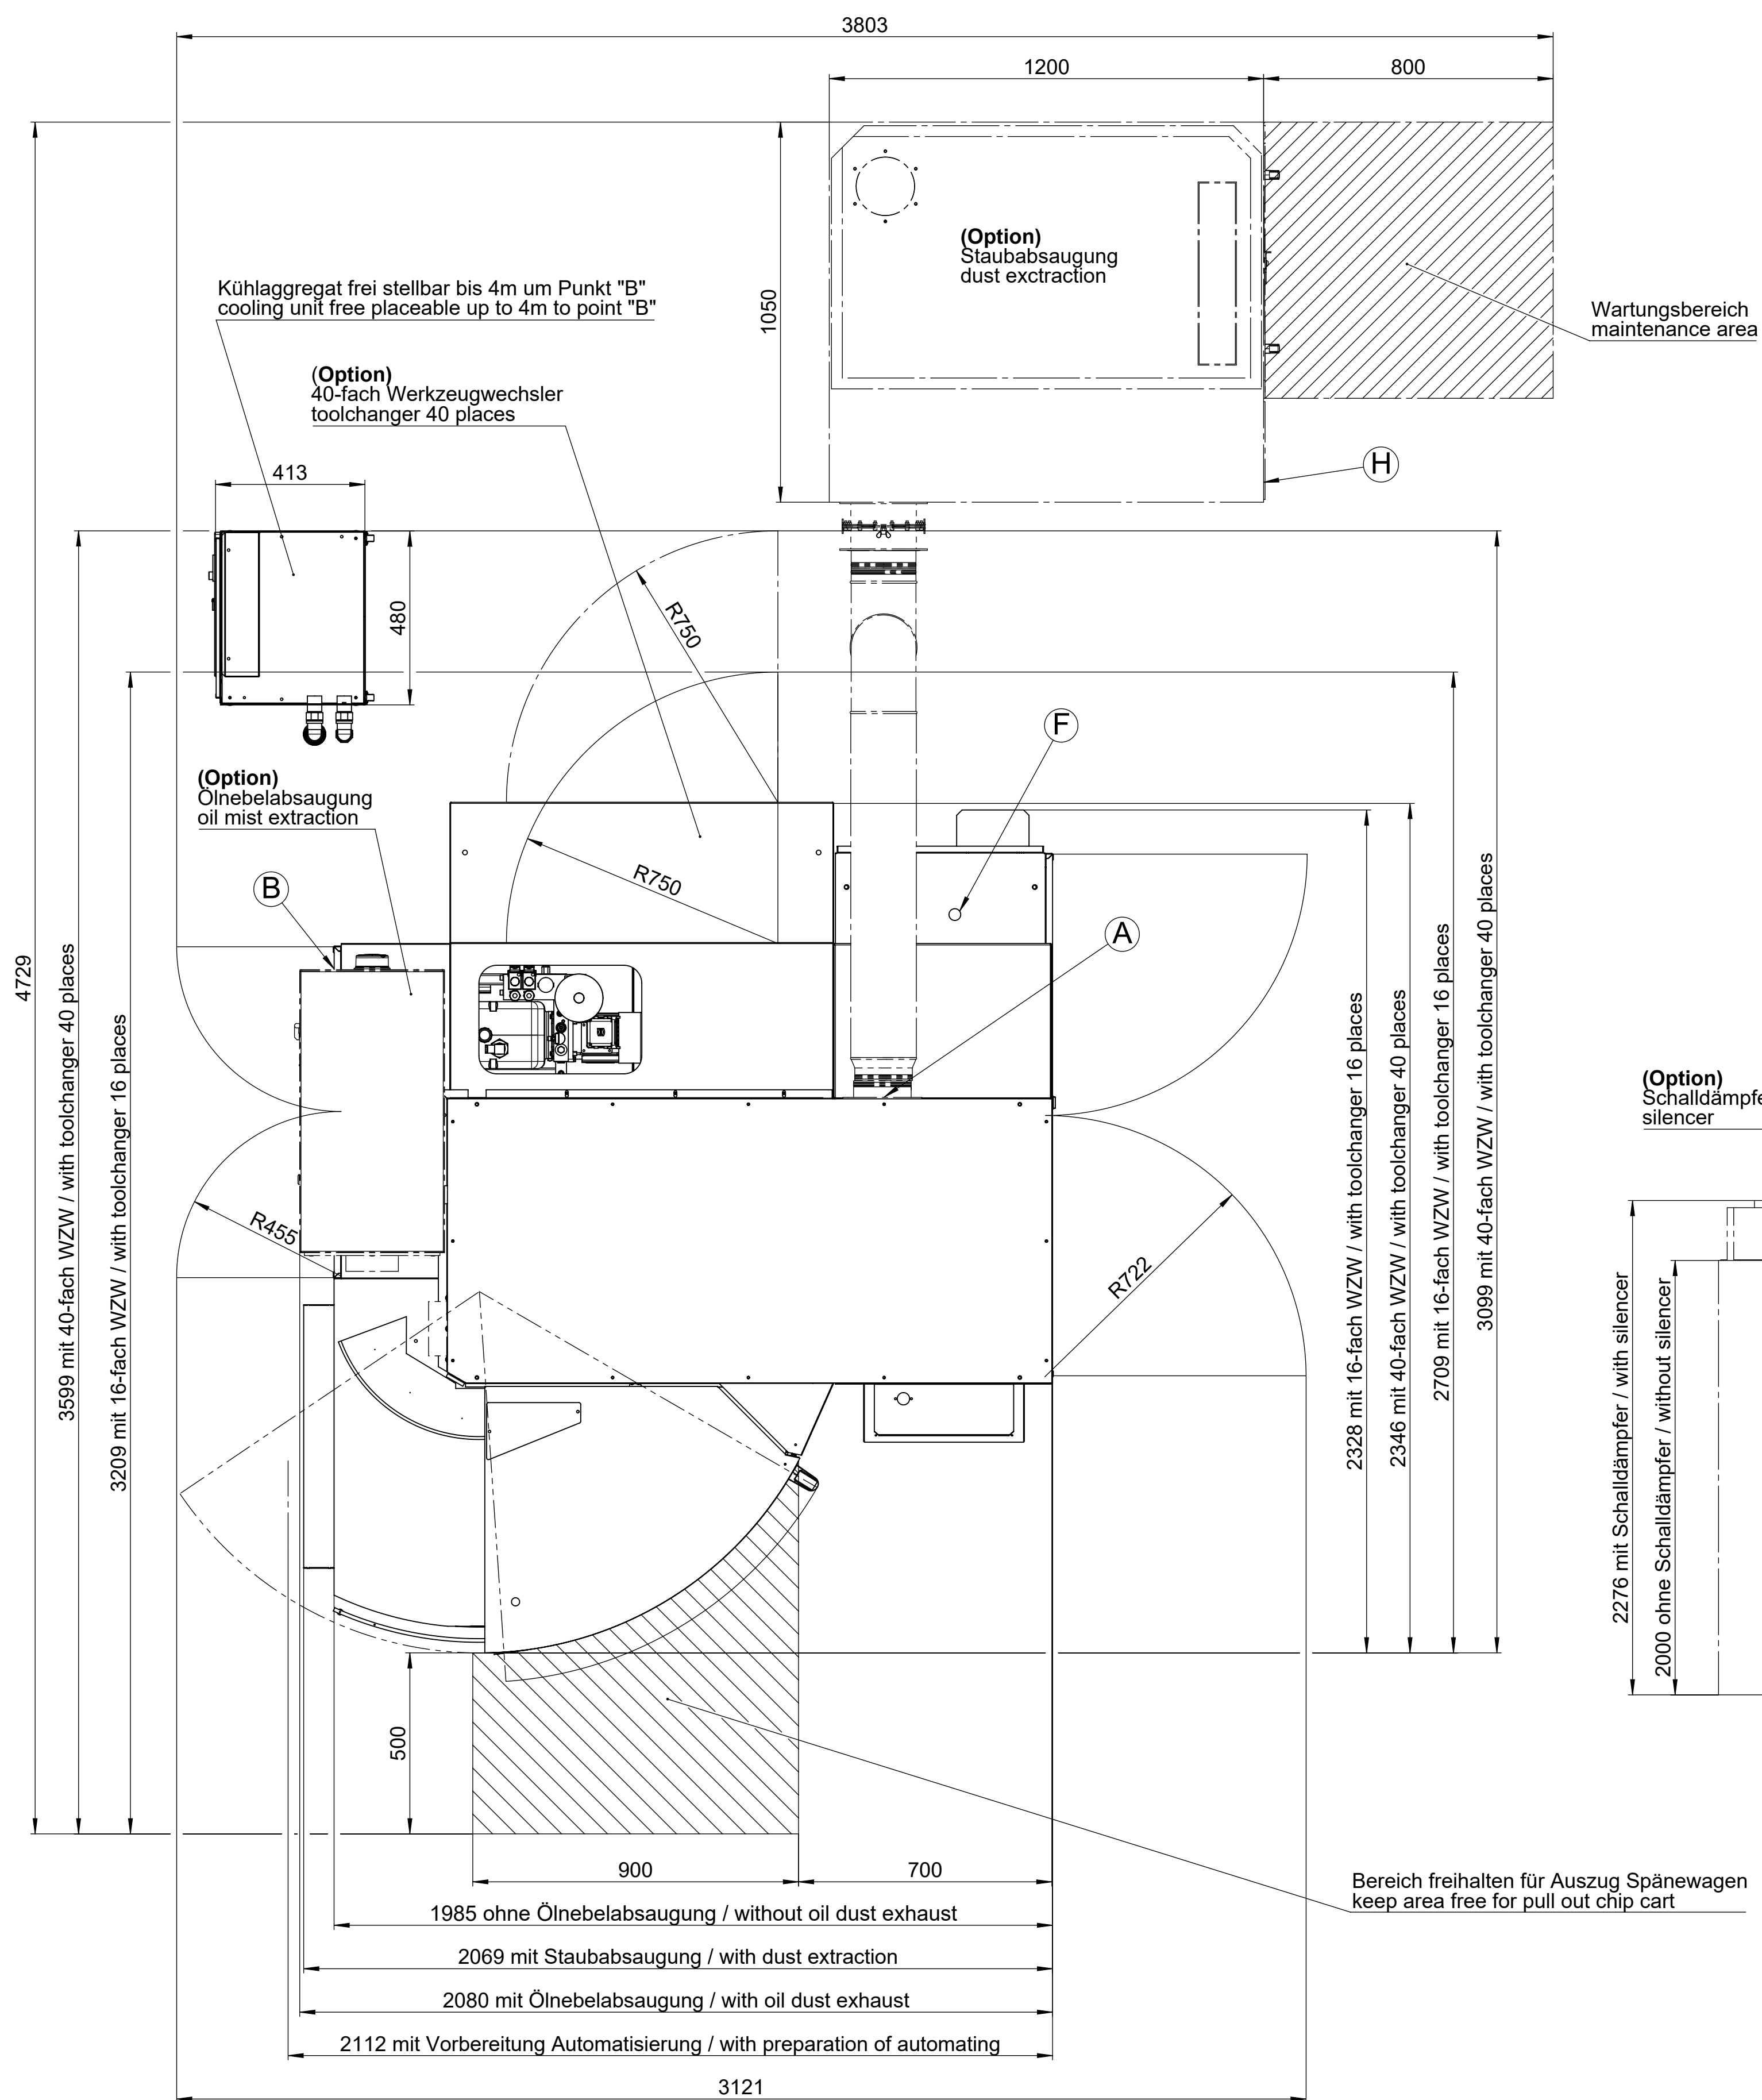

- A. Anschlussstutzen Staubabsaugung ø160 mm
connection point dust extraction ø160 mm
- B. Anschluss Kühlaggregat
connection pont cooling unit
- C. Anschlussstutzen Ölnebelabsaugung ø150 mm
connection point oil mist extraction ø150 mm
- D. elektrischer Anschluss Staubabsaugung
electric connection plug dust extraction
- E. elektrischer Anschluss Ölnebelabsaugung
electric connection plug oil mist extraction
- F. elektrischer Anschluss Maschine
electric connection pointof the machine
- G. Druckluftanschluss Maschine
connection point of compressed air of the machine
- H. Druckluftanschluss Staubabsaugung
connection point of compressed air dust exhaust

ZU BEACHTEN!
- für jeden Maschinenfuß ist im Betrieb der Maschine ein zusätzliche Belastung von 500kg zu erwarten
- für jeden Maschinenfuß ist eine Aufstelltoleranz von zusätzliche 300kg zu berücksichtigen

PAY ATTENTION!
- expect for each machine foot an oscillating load of appr. 500kg
- expect for each machine foot an installation load tolerance of appr. 300kg

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf nicht vervielfältigt, verwendet oder weitergegeben werden.		Maße sind Prüfmaße		Oberflächenbehandlung	
Kanten gratfrei		Maschinenyp: 300		eingebaut in Baugruppe	
Zul. Abw. DIN ISO 2768 -m-H		Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 2		Maßstab: 1:20 (1:10)	Gewicht: SolidWorks
Datum: 28.10.2014		Name: Hauser		Benennung	
Erstellt: 28.10.2014		Freigebe: 26.08.2016		Revis: 26.08.2016	
Rev: 0		Rev: 0		Rev: 0	
0		exeron		Blatt 1 von 1	
Befendorf Straße 6 D-78727 Oberndorf		Zeichnungsnummer: 031102-R28		A1	
Änderungsmittellung		Urspr.:		Ers. f.:	
				Ers. d.:	