


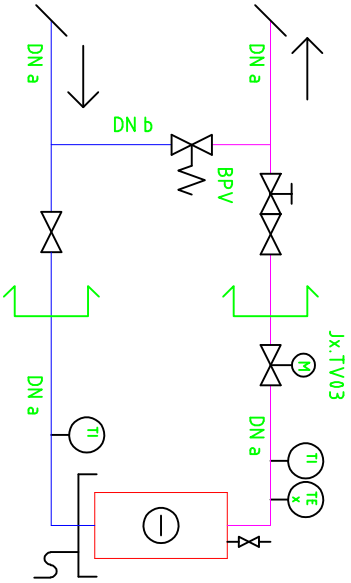

JAHUTUSKALORIFEERI SÕLM						
JAHUTUS- KALORIFEER	VÕIMSUS kW	DN a	DN b	TV03	l/s	Kvs
JK-2	70	65	25	JK2.TV03	3,3	4,0
JK-3	130	100	32	JK3.TV03	6,2	63
JK-4	130	100	32	JK4.TV03	6,2	63

MÄRKUSED:

- KÜLLIMAVARUSTUSE TORUSTIKUST TAGADA SÜSTEEMI ÕHUTAMINE JA TÕHJENDAMISE VÕIMALUS.
- KÜLLIMAVARUSTUSSÜSTEEMIDE PUMBAD TÄPSUSTADA PEALE SEADMETE VALIKUT.

PÕHISEADME TE SPETSIFIKATSIOON		TK	MÄRKUSED
POS	NIMETUS	1	+5/+10°C ET GLÜKOL 30% , VÄLISÕHUPARAMEETRID: +30°C 40% müratase (10m) <=70dB(A)
4.00KM1	KÜLMAMASIN N=550 kW	1	
4.00SV1	SOOJUSVAHETI 550 kW PRIMAARP. t=5/10°C dPmax=25 kPa (ETÜLEEN-GLÜKOL 30%) SEKUNDAARP. t=13/8°C dPmax=25 kPa (VESI)	1	
4.01AM1	AKUMULATSIOONIMAHUTI V=5,0 m³	1	TÖÖRÕHK 3 bar
4.00P1	PUMP: q=29 l/s, P=180 kPa	1	SAGEDUSMUUNDURIGA
4.01P1	PUMP: q=27 l/s, P=80 kPa	1	SAGEDUSMUUNDURIGA
4.01P2	PUMP: q=16 l/s, P=80 kPa	1	
4.00PP1	MEMBRAANP AISUPAAK V=50 l Palg=1 Plöpp=2,5 bar	1	
4.01PP2	MEMBRAANP AISUPAAK V=100 l Palg=1 Plöpp=2,5 bar	1	
4.01GP1	VESI-GLÜKOLLI TÄITEPAAK	1	

[illegible]