


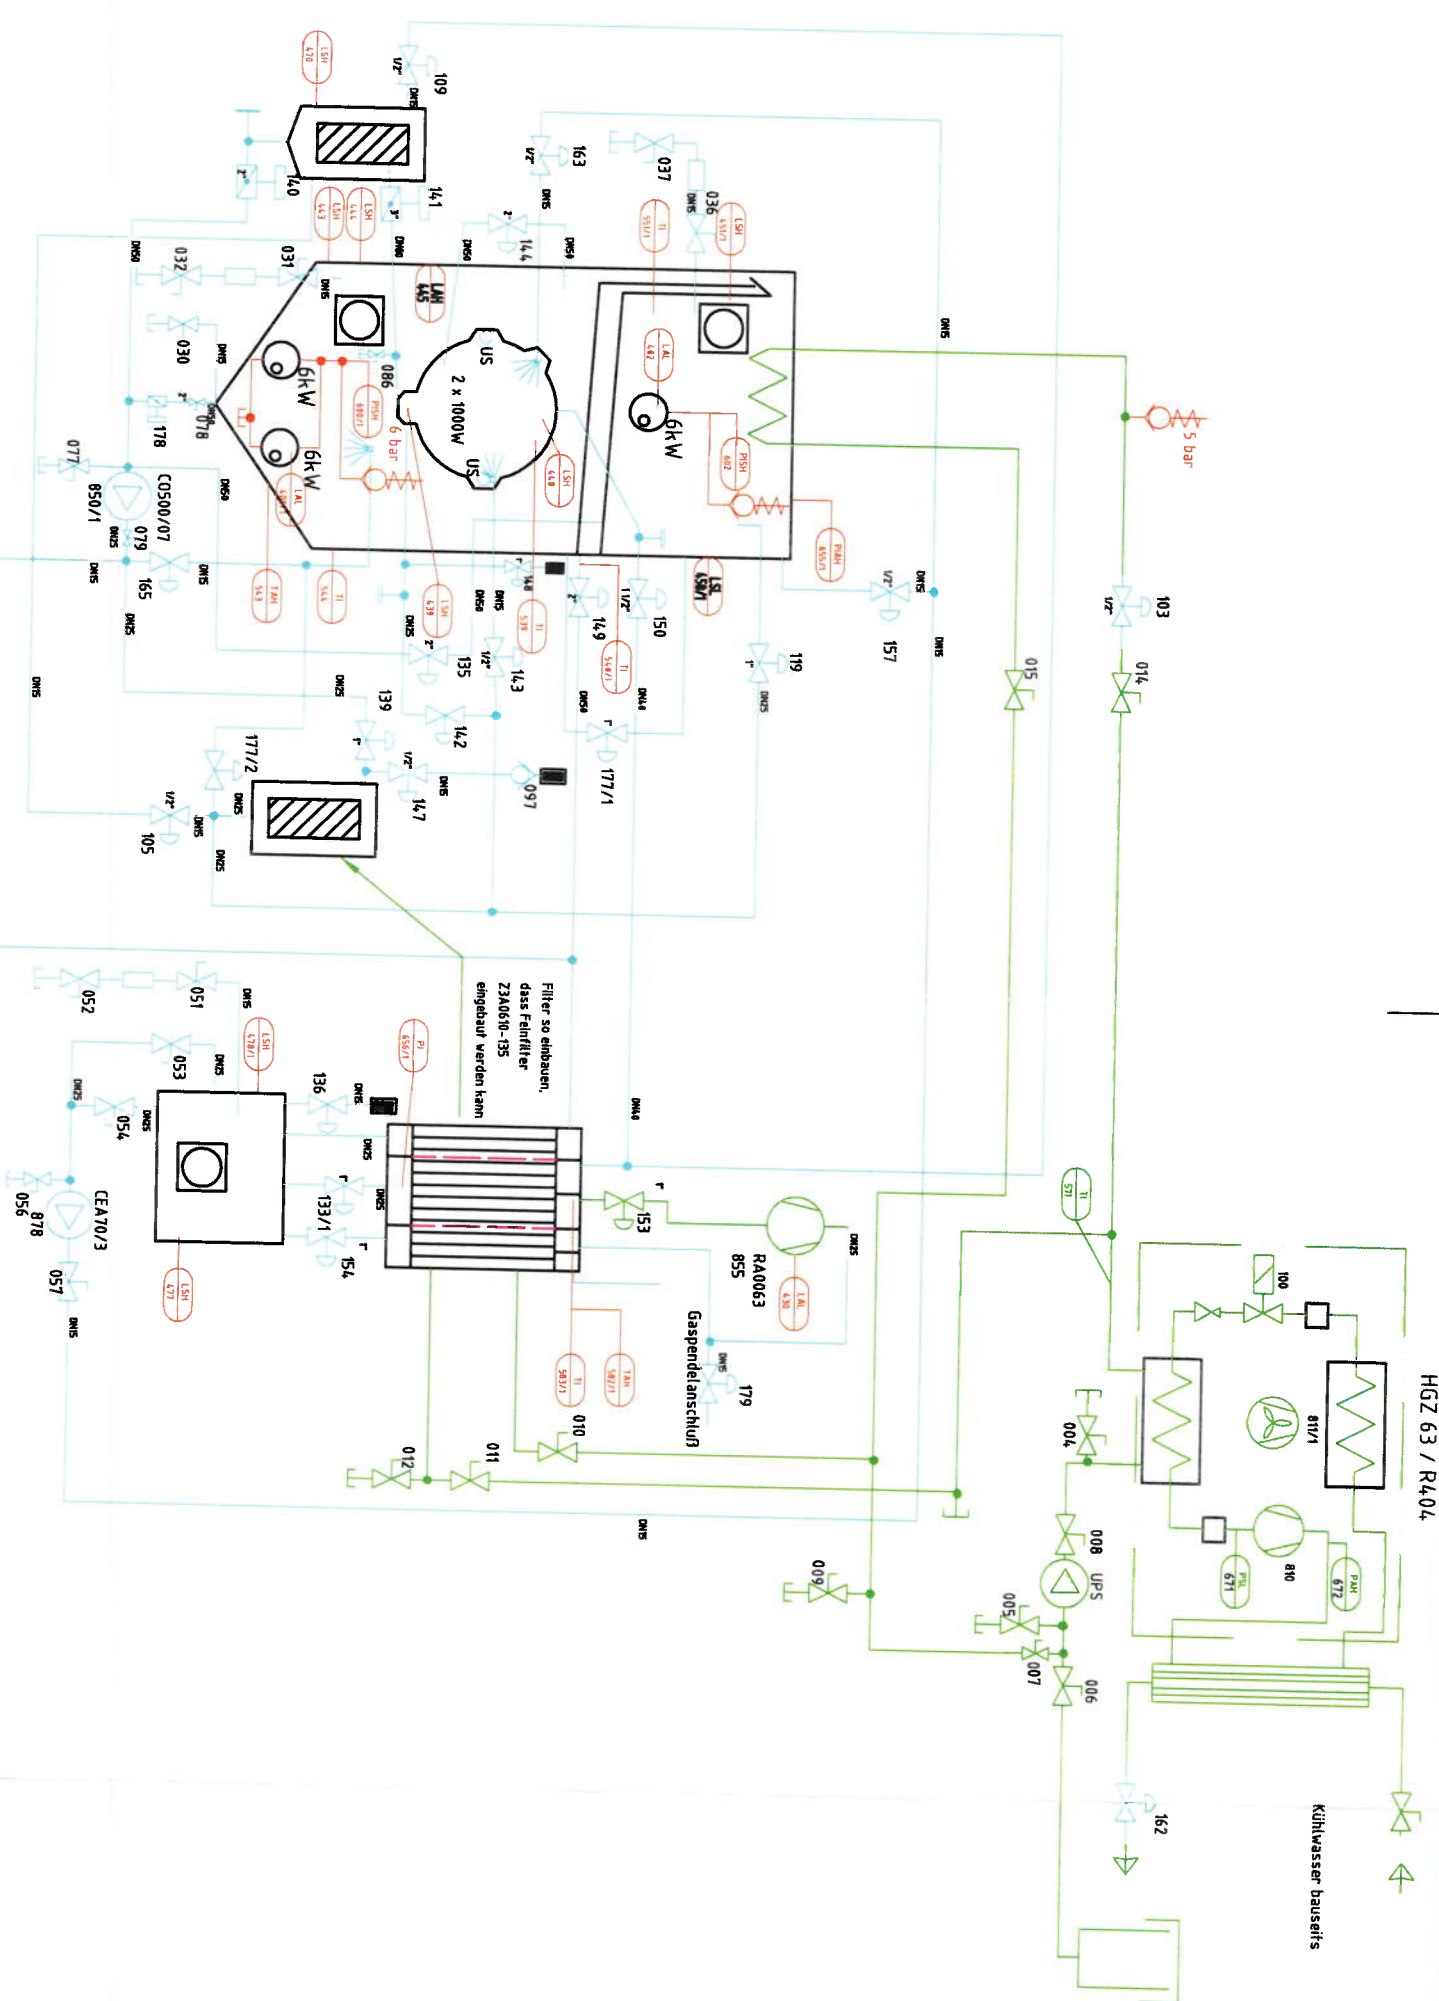


4 Messstellen zusätzlich Muffen 1/2"

Arbeitskammer Temp. (539)

System Temp. (540)

Tank Temp. (550)

Systemvakuum (655)

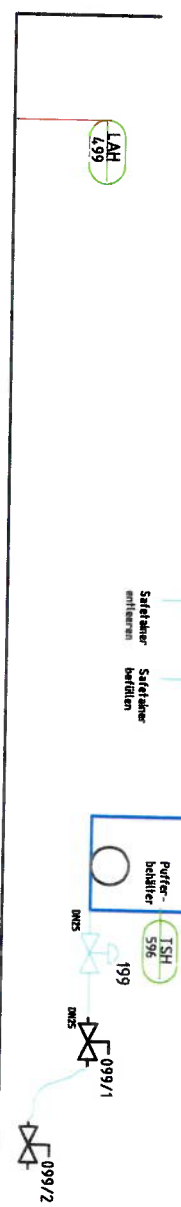

Zust		Änderungen		Datum		Name		Datum		Name		Oberfläche		Maßstab		Position		Menge		Blatt	
1		Schema Ventile usw		30.05.2007		Dr.								-		-		-		-	
														-		-		-		-	
																		</			

