




Einlaufseite der VBH



Tunnel mit den Becken von Zone 1 - 3



von links nach rechts Zone 4 mit Auslauf und VE-Sprühkranz und Kaskade nach Zone 3

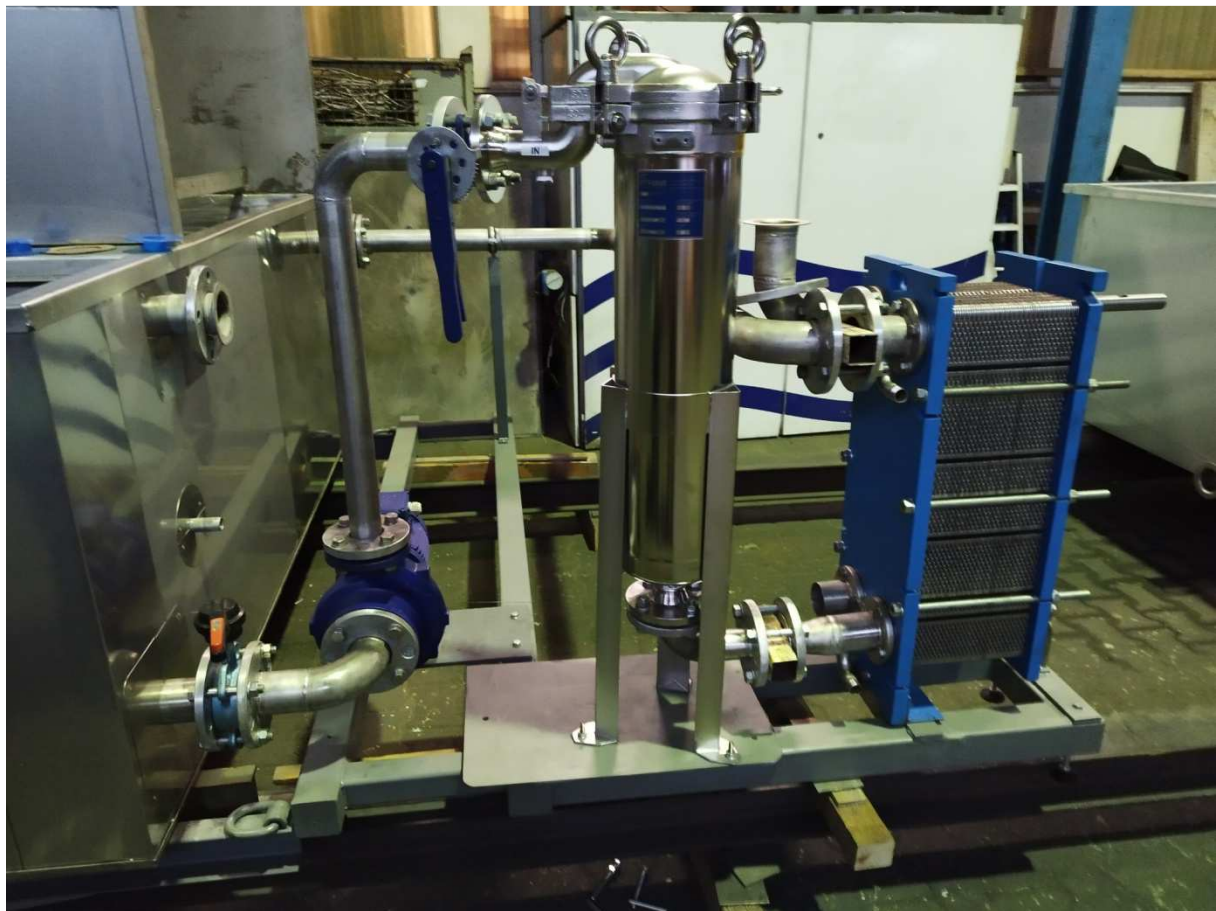

Umwälzpumpe mit Beutelfilter und Plattenwärmetauscher mit neuen Dichtungen