


# Werksprüfschein

## Certification of calibration

**Bereich:** MuR Kalibrierdienst**Seite:** 1 von 2**Stand:** 09/2010**Page:****Kunde:** Alstom Power Service GmbH  
**Customer:****Auftragsnummer Kunde:**  
**Order No. of customer:****Kommissionsnummer WELDOTHERM:** H10 / 11 / 1000 / 1272  
**Commission No. of WELDOTHERM:****Prüfling:** Regler  
**Device to be tested:** Controller**Typ:** Digit 1000  
**Type:****Hersteller:** Weldomtherm GmbH®  
**Manufacturer:****Fertigungsnummer:** 36.1000.018 **Anlage Nr.:** 1365  
**Production No.:** **Plant no.:****Messbereich:** 0....1200 °C **Typ:** K  
**Range:** **Type:****Genauigkeit:** ± 0,70% vom Meßbereich ± 1 Digit  
**Accuracy:** of measuring range**Prüfmittel:**  Digistant 4422 212656 DKD 2010-09  
**Testing device:**  CL23ec T-135533 DKD 2010-08  
 CL23ec T-135372 DKD 2010-08**Messunsicherheit:**  $5 \times 10^{-4}$   
**Measuring uncertainty:****Geprüfte Funktion:**  Messen  Kalibrieren  
**Function to examine:** measuring calibrating**Vergleichsstelle:**  aus  ein  
**Cold junction compensation:** off on

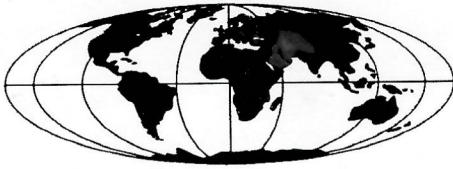

Bereich: MuR Kalibrierdienst	Seite: 2 von 2
Stand: 09/2010	Page:
Prüfling / Device to be tested: Regler / Controller	
Typ / Type: Digit 1000	
Fertigungsnummer / Production No.: 36.1000.018	

### 1. Funktion: Messen / measuring

Prüfmittel Testing device °C	Prüfling / Device to be tested												Zulässige Abweichung Admissable deviation K	Ist - Abweichung Registered deviation K
	°C													
	Zone													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101	10	1
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	10	0
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	10	0
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	10	0
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10	0
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	10	0
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	10	0
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10	0
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10	0
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10	0
1100	1100	1101	1100	1099	1100	1100	1099	1100	1099	1100	1100	1100	10	1
1200	1200	1201	1200	1199	1200	1200	1199	1200	1199	1200	1200	1199	10	1

- Prüfling entspricht den Spezifikationen / Device corresponds to specification  
 Ist - Abweichung außerhalb der zulässigen Abweichung / Registered deviation exceeds admissable deviation

Essen den: 8. November 2010

Prüfer: \_\_\_\_\_

Stempel: \_\_\_\_\_

WELDOTHERM GmbH  
 Westendhof 11, 45143 Essen  
 Tel 0201/237281 Fax 239652