


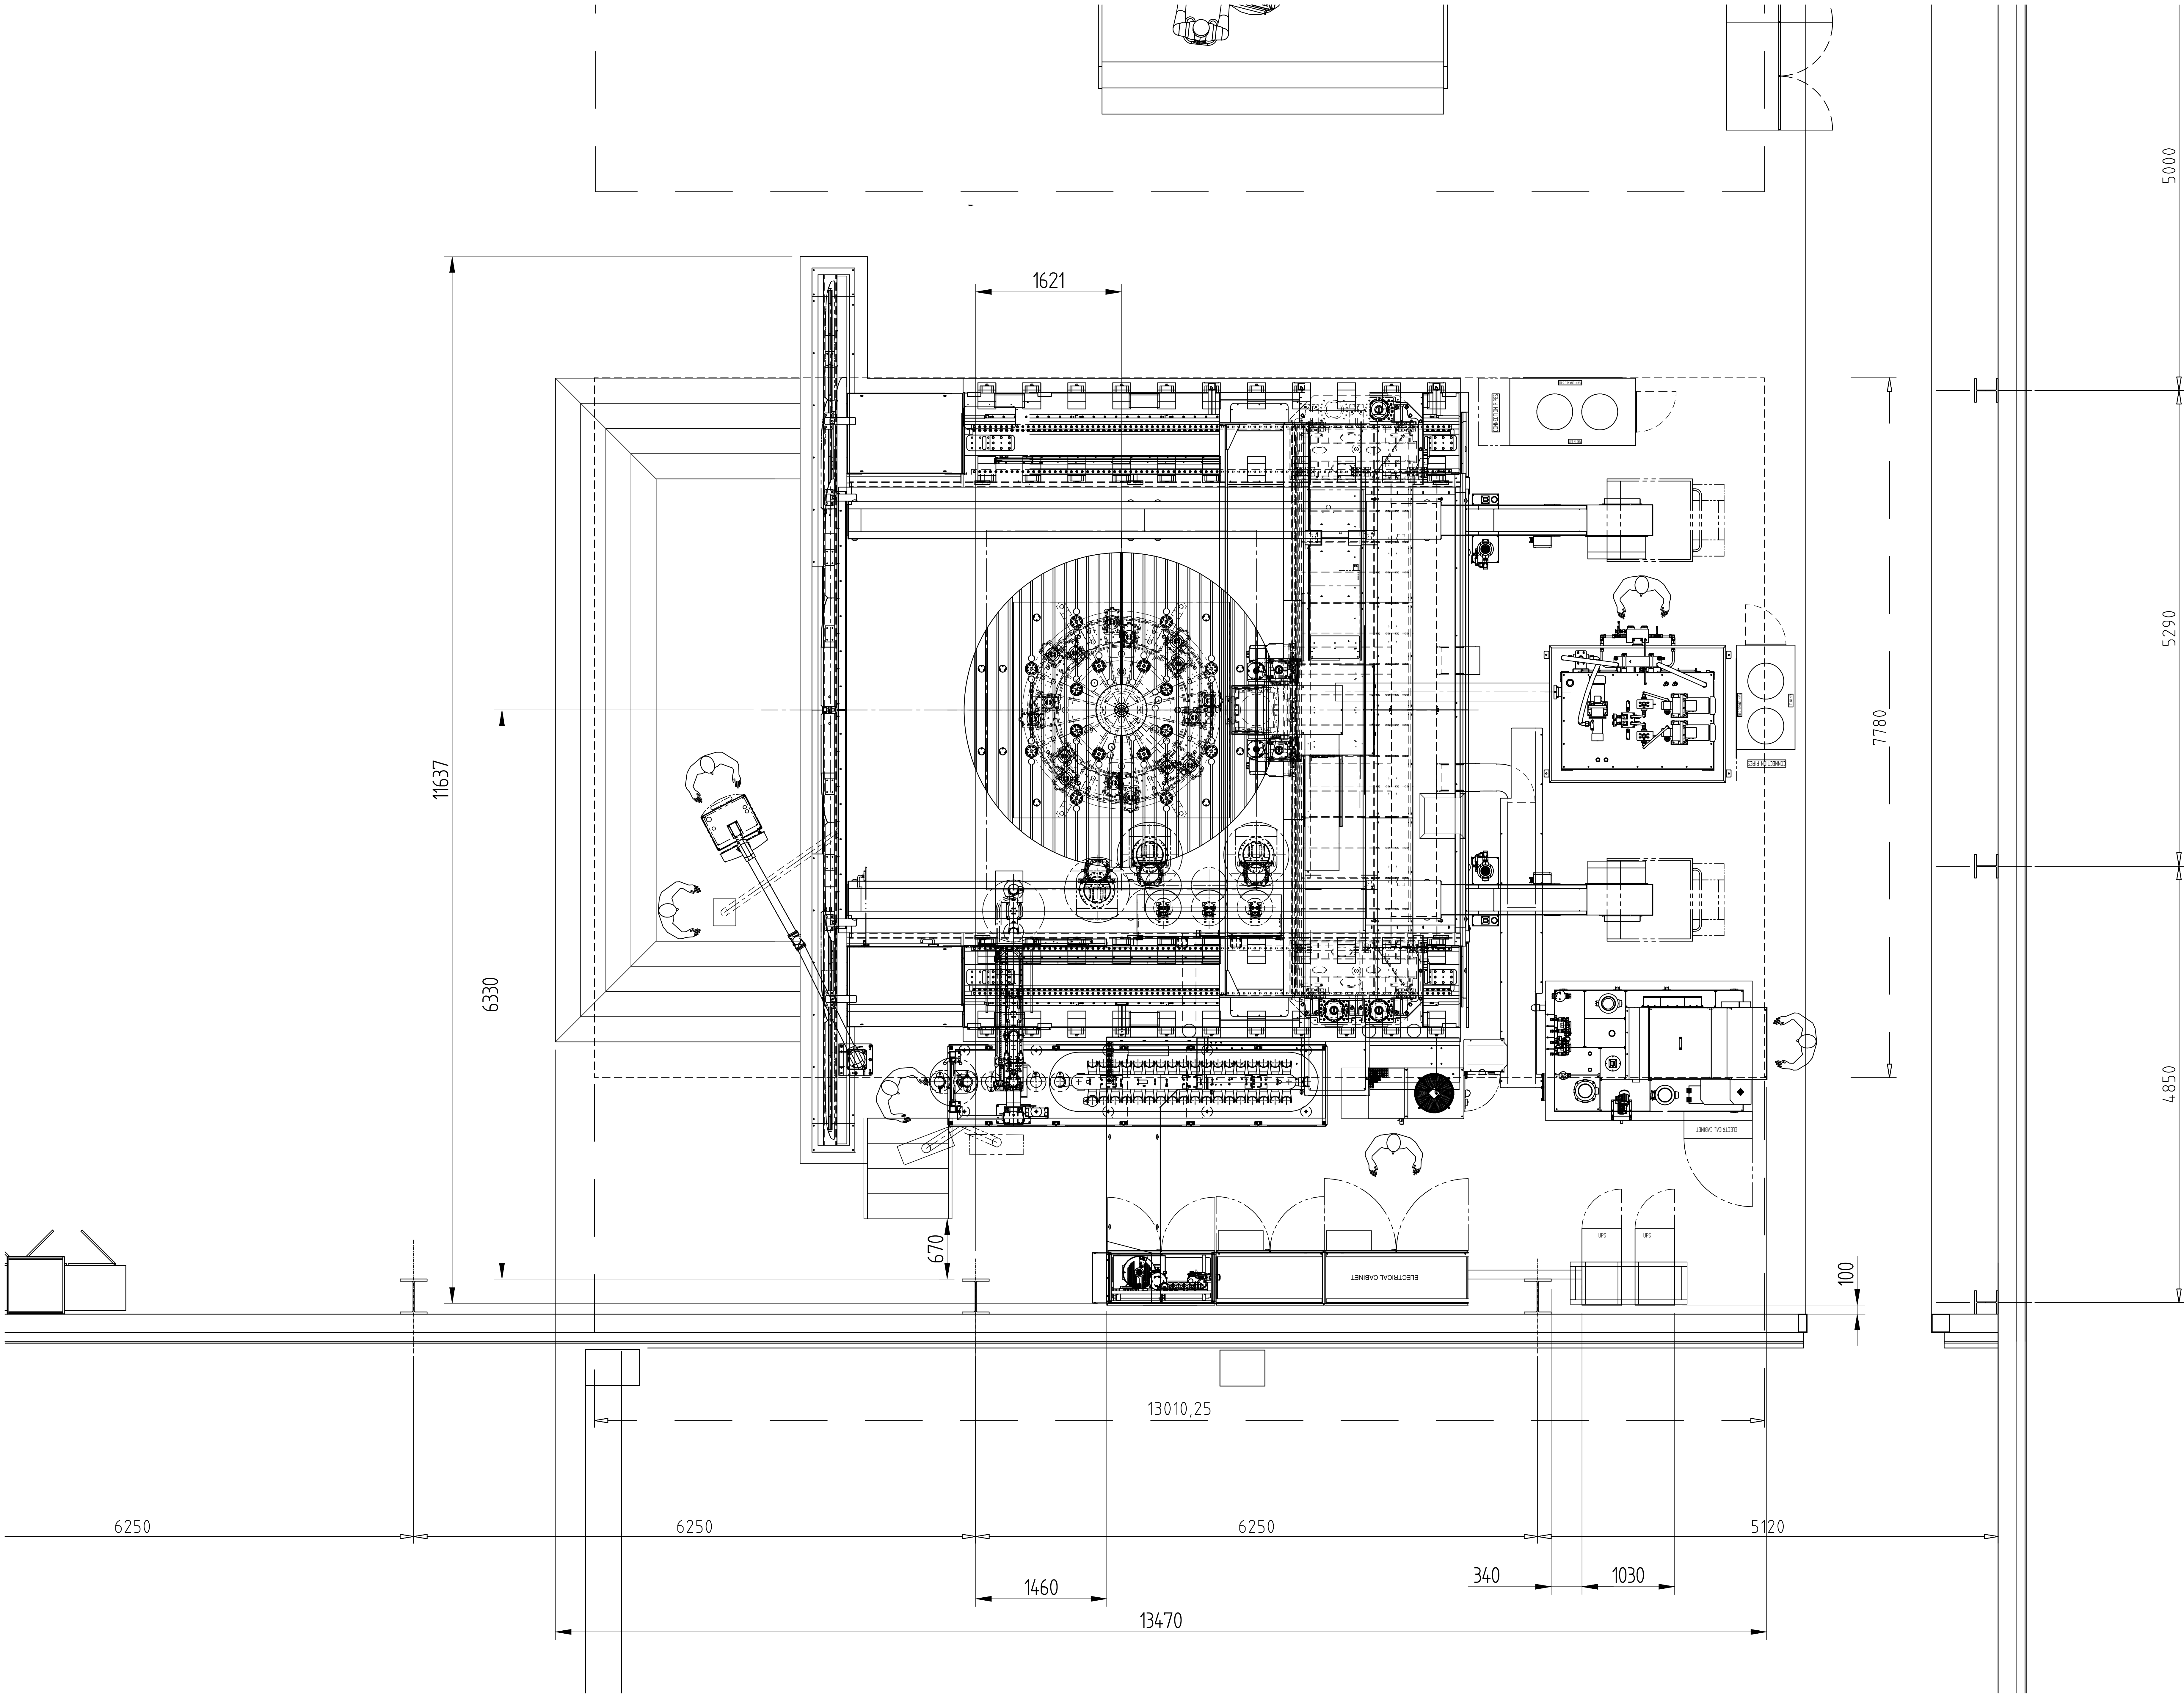

REV.	INSETO TRASFORMATORE E UPS	Disegnato: S.	Revisione: S.	Stampa: C.	08/03/2020
REV.	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
DENOMINAZIONE					
LAYOUT MATRIX 1300 K30 MKIII "HSP"					
SOSTITUISCE IL:		PERSONE:	SCALA:		FOGLIO: 2 / 2
NUMERO MODIFICA: MODIFICHE		0	125		
SPECIFICHE TECNICHE		N° DISEGNO		REV.	CAT.
-		1758-0010C73540		4	C
STATO DOCUMENTO: APPROVATO					

© breton®

© 1999-2020 breton®. Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla breton® S.p.A.